Anlage 3

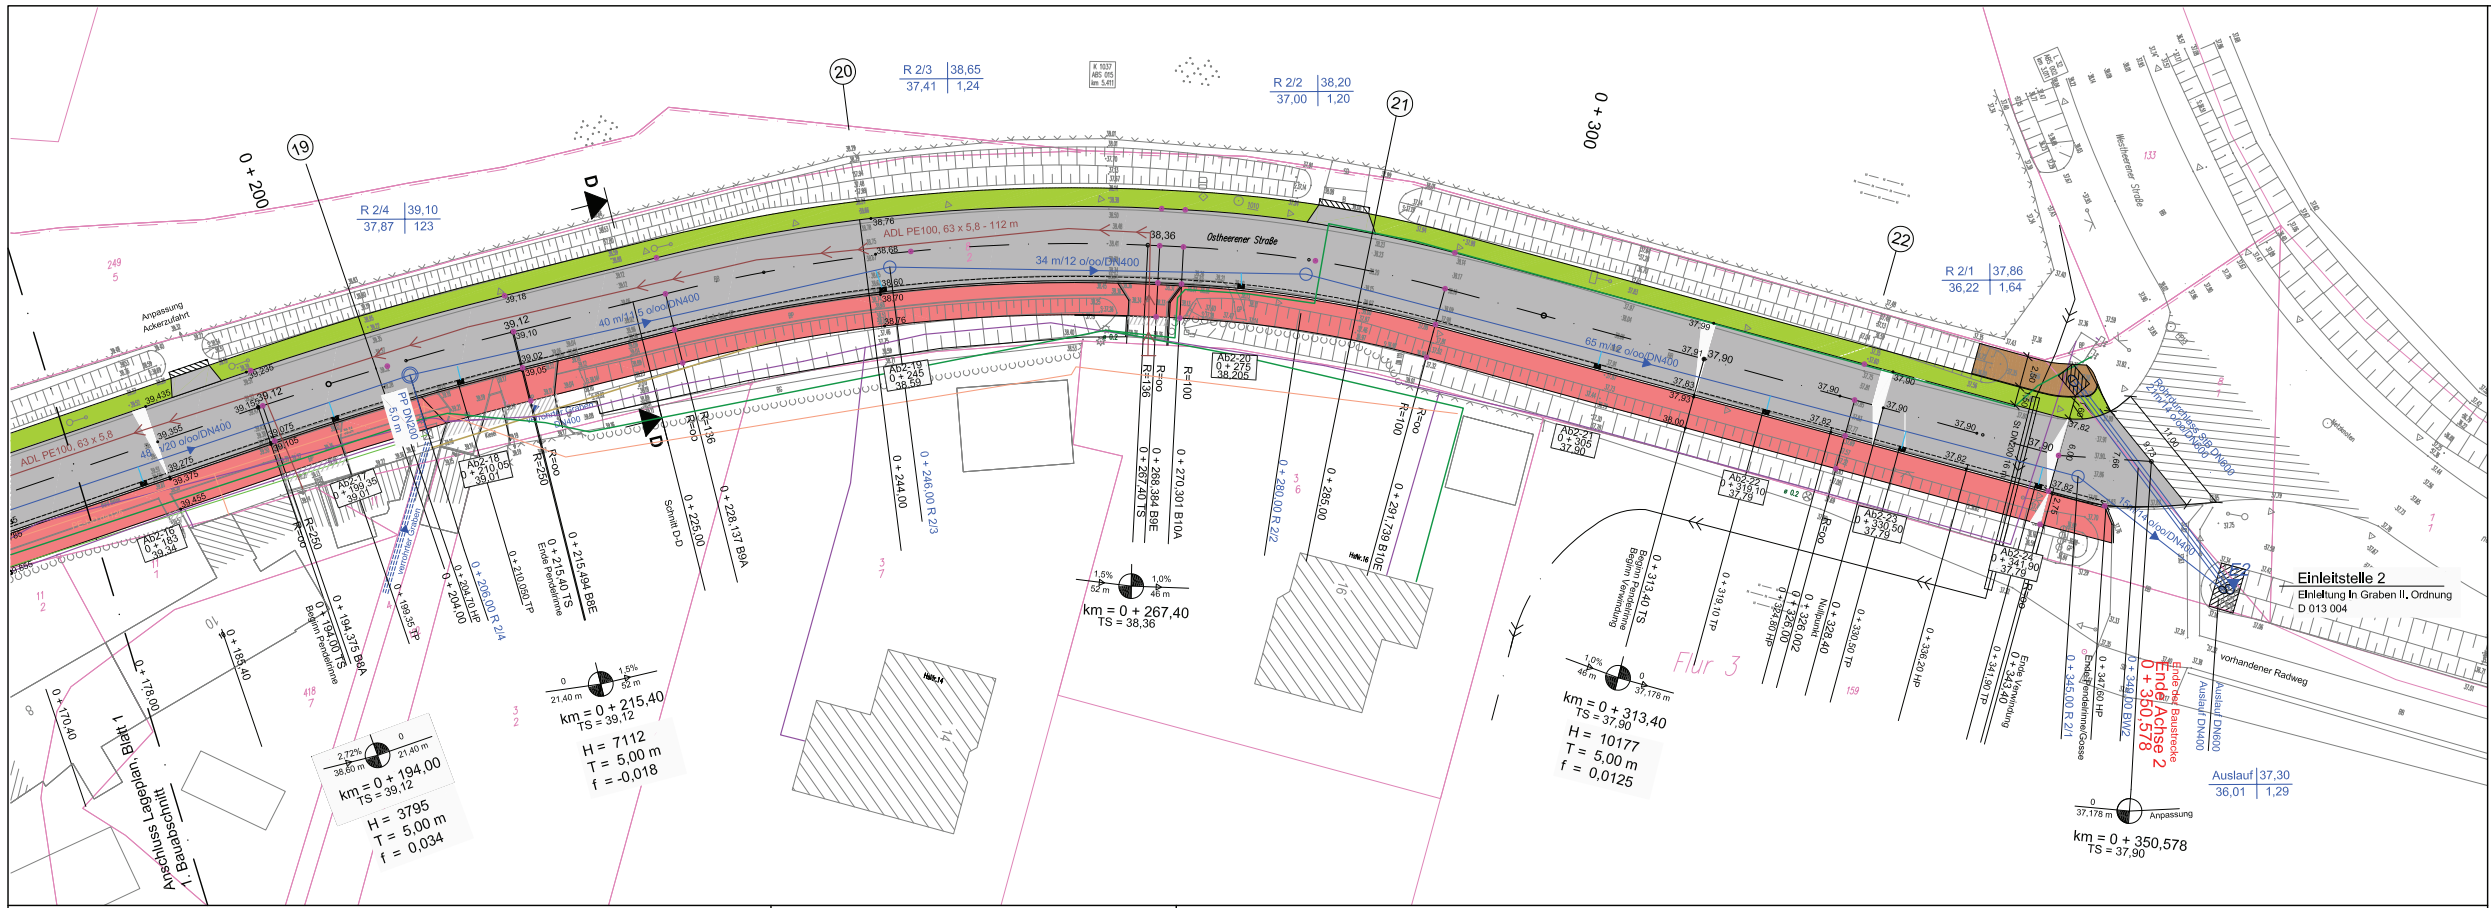

Höhenbezug: DHHN92 / Lagebezug: 42/83 (150)

Nr.:	Art der Änderung:	Datum:	Zeichen:

IGS KüBra INGENIEURE GmbH
Beratende Ingenieure - VBI
Südwall 3
39576 Stendal
Tel.: 03931 / 676-0
Fax: 03931 / 676-44
www.igs-kb.de

	Datum	Zeichen
bearbeitet:	03 / 2017	Braunschweig
gezeichnet:	03 / 2017	Zywitza
geprüft:		

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Straßenbauverwaltung: Landkreis Stendal
Straßenbau
Hospitalstraße 1-2
39576 Hansestadt Stendal

Straße: K 1037 - Ostheerener Straße

Unterlage / Blatt-Nr.: 5 / 2
Lageplan, Blatt 2
von Stat. 0 + 178 bis Bauende

PROJIS-Nr.:

Maßstab: 1 : 250

Straßenbauverwaltung: Hansestadt Stendal
Sachgebiet Tiefbau
Moltkestraße 34-36
39576 Hansestadt Stendal

Straße:

Projekt-Nr.: 1502

Ortsdurchfahrt Heeren, Grundhafter Ausbau der K 1037
Bau-km 0 + 0,00 - 0 + 793

1. Bauabschnitt Ostheerener Straße
Bau-km 0 + 0,00 bis 0 + 350 Achse 2

aufgestellt: ....., den .....

geprüft / genehmigt: ....., den .....

freigegeben: ....., den .....

Zeichenerklärung

- Bankett
- ADL PE100, 63x5,8
- Fahrbahn — Fahrbahnquerneigung, gestaffelte Deckenhöhe
- RW-Kanal StB
- 2-reihige Gosse Betonbord — Geh- und Radweg — Anpassung an vorhandene Pflasterstäbchen
- Entwässerungsmulde
- km = 0 + 267,4 / TS = 38,36 — Neigungsbrechpunkt — mit Angabe von Stationierung, TS-Höhe, Halbmesser, Gefälle (-) und Steigung (+), Länge der Gefälle- (Steigungs) Strecke
- Hochpunkt der Gradiente
- Tiefpunkt der Gradiente
- SW-Kanal Stz DN200 - zur Information — mit Angabe von Schachtabstand/Pfeilrichtung
- RW-Kanal StB — mit Angabe von Schachtabstand/Pfeilrichtung/Dimension
- E2 — RW-Einleitstelle 2
- ADZ-18 / 0 + 210,00 / 38,00 — Ablauf - Station mit Höhe
- Schacht-Nr. — OK Gelände: R 2/3 | 38,70
- Sohltiefe: 37,41 | 1,29 — Einbautiefe

RQ Achse 2

von Station 0 + 155 bis Station 0 + 343



Aufbau Fahrbahn
Belastungsklasse 3,2, gemäß RStO12,Tafel 1, Zeile 1
- grundhafter Ausbau -

4 cm	Asphaltdeckschicht
6 cm	Asphaltbinderschicht
12 cm	Asphalttragschicht
43 cm	Frostschutzschicht 0/32 B2, E v2 ≥ 120 MPa nach TL SoB-StB04/Fassung 07
65 cm	Gesamteinbaustärke (auf Planum E v2 ≥ 45 MPa)

Leitungsbestand

- MW-Kanal/Bürgermeisterkanal
- RW-Kanal

Leitungsauskunft AVACON AG vom 05.09.2016
- Gasleitung
- NS-Erdkabel
- NS-Freileitung

Leitungsauskunft Telekom AG vom 26.08.2016
- Fernmeldeerdkabel

Leitungsauskunft WVSO vom 31.03.2016
- SW-Kanal
- ADL
- TW-Leitung — TWL Verlauf unklar