


Regelquerschnitt Gehweg

Stat. 0+0,000 bis 0+165,000

Frostempfindlichkeitsklasse: F3

Frosteinwirkzone: II

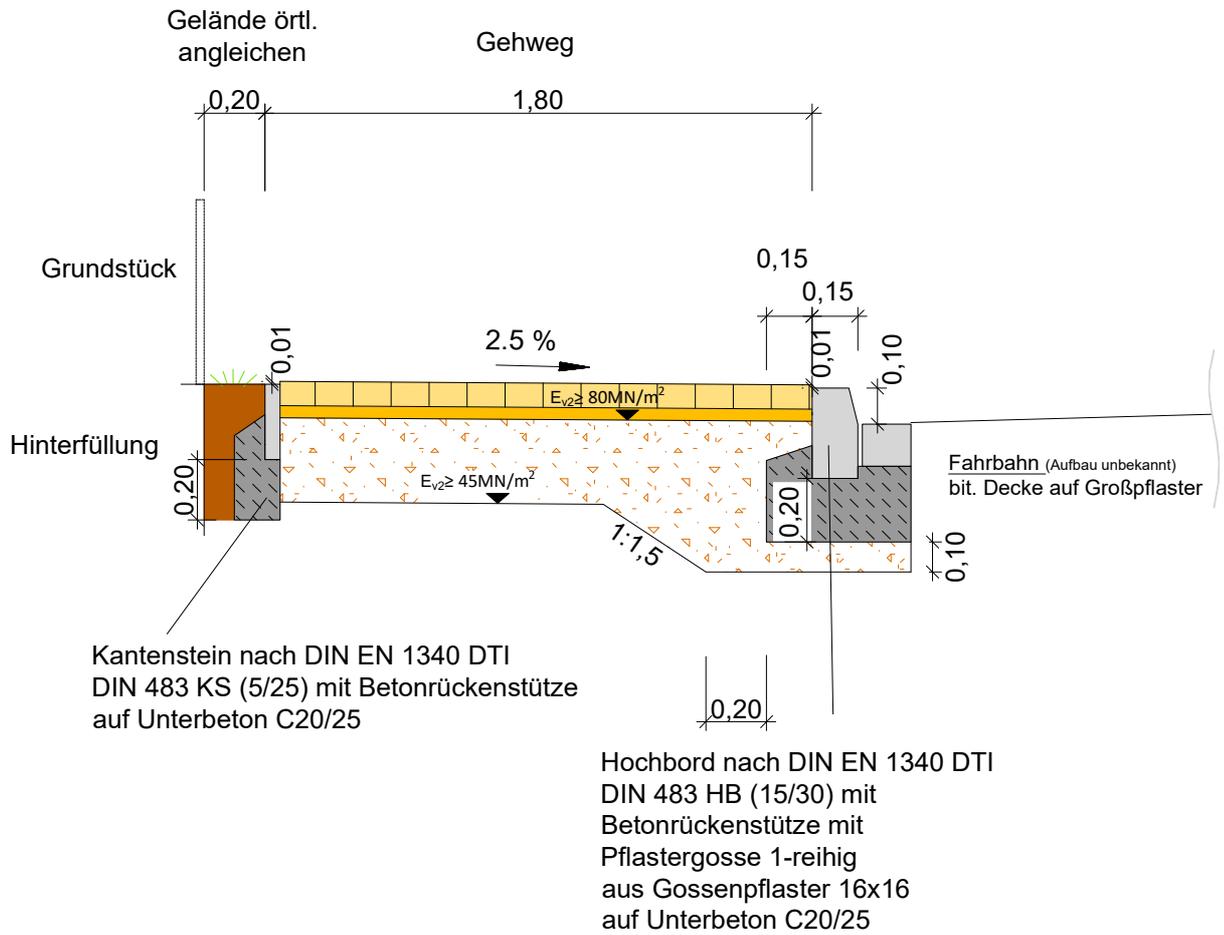

Aufbau Gehweg nach RStO 12

Tafel 6, Spalte 3, Zeile 2

- 8 cm Betonsteinpflaster 10/20/8 cm nach DIN EN 1338
- 4 cm Pflastersand 0/2mm
- 28* cm Frostschutzschicht aus gebrochenen Mineralstoffen
0/32, $E_{v2} > 80 \text{ MN/m}^2$
nach ZTV SoB-StB 20 und ZTV-StB LSBB LSA 21
- 40 cm Gesamtaufbau

* in Zufahrten 38 cm

Straßenbauverwaltung
aufgestellt: Hansestadt Stendal
Tiefbauamt

Unterlage : 4
Regelquerschnitt

Straße / Abschnittsnummer / Station
Station von
bis

Masstab : 1 : 25

PROJIS. :

Datum: 28.01.2022

**Neubau Gehweg
"Döbbliner Strasse" Wahrburg**