


# Am Markt / Marktplatz

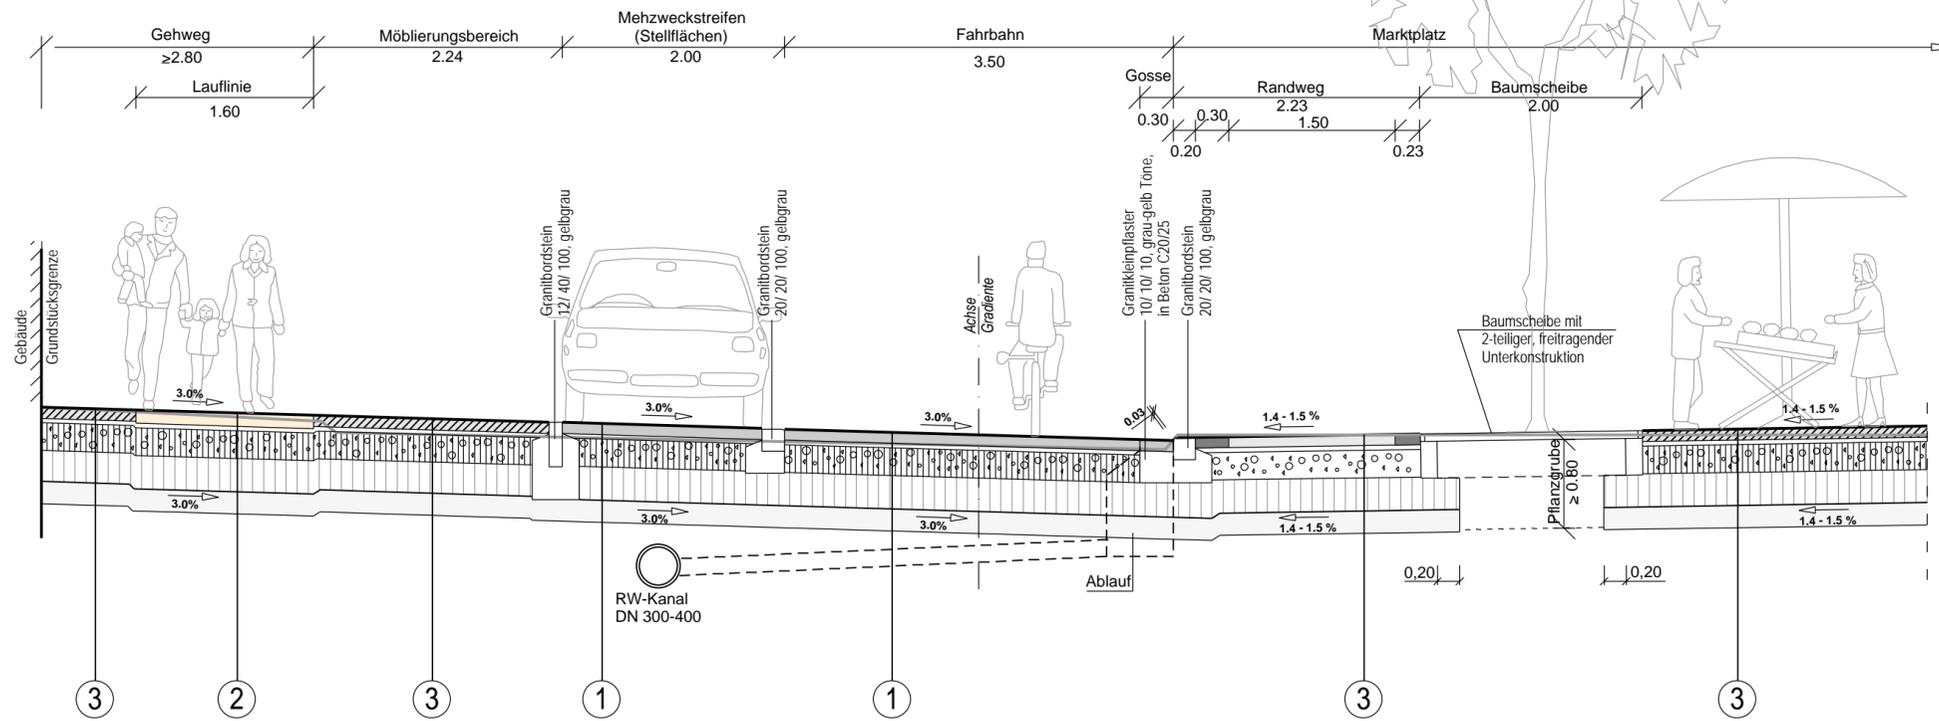

**HINWEISE:**

\*1) Dicke nach Ermittlung mittels Probefeld.

\*2) Im Bereich des Marktplatzes werden die Randwege, Diagonalstreifen und die Flächen vor dem Rathaus/ Gerichtslaube aus Kleinpflaster (Granit, grau-geflammt und gesägt) hergestellt. Die Randwege und Diagonalstreifen werden mit Läuferreihen aus Basalt (gespalten) 2-, 3- und 4-reihig eingefasst.

## ① Fahrbahn, Stellflächen

Bk 3,2  
in Anlehnung an  
RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

10 cm Natursteinpflaster  
Granit, Kleinpflaster-Mix  
in grau-gelb Tönen (Marktplatzmischung)  
Format: 10/10 gespalten, feinkörnig,  
DIN EN 1342

4 cm Pflasterbettung

180 MN/qm  
25 cm Schottertragschicht  
Brechkorngemisch B1  
ZTV - StB LSBB 13, ZTV SoB - StB 04/07

120 MN/qm  
30 cm Frostschuttschicht  
Brechkorngemisch B2  
ZTV - StB LSBB 13, ZTVE - StB 09, ZTV SoB - StB 04/07

45 MN/qm

69 cm Aufbau

20 - 40 cm Bodenaustausch<sup>1)</sup>  
Brechkorngemisch B2  
ZTV - StB LSBB 13, ZTVE - StB 09, ZTV SoB - StB 04/07

89 - 109 cm Gesamtaufbau

## ② Nebenanlagen

Gehweg - Lauflinie  
Bk 3,2  
in Anlehnung an  
RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

12 cm Natursteinplatten  
Granit, gelb  
feinkörnig, allseits gesägt,  
Oberfläche gestockt  
DIN EN 1342

180 MN/qm  
4 cm Pflasterbettung

25 cm Schottertragschicht  
Brechkorngemisch B1  
ZTV - StB LSBB 13, ZTV SoB - StB 04/07

120 MN/qm  
30 cm Frostschuttschicht  
Brechkorngemisch B2  
ZTV - StB LSBB 13, ZTVE - StB 09, ZTV SoB - StB 04/07

45 MN/qm

71 cm Aufbau

20 - 40 cm Bodenaustausch<sup>1)</sup>  
Brechkorngemisch B2  
ZTV - StB LSBB 13, ZTVE - StB 09, ZTV SoB - StB 04/07

91 - 111 cm Gesamtaufbau

## ③ Nebenanlagen / Marktplatz

Gehweg - Seitenbereiche, Restflächen  
Bk 3,2  
in Anlehnung an  
RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

10 cm Natursteinpflaster<sup>2)</sup>  
Granit, Kleinpflaster-Mix  
in grau-gelb Tönen (Marktplatzmischung)  
Format: 10/10 gespalten, feinkörnig,  
DIN EN 1342

180 MN/qm  
4 cm Pflasterbettung

25 cm Schottertragschicht  
Brechkorngemisch B1  
ZTV - StB LSBB 13, ZTV SoB - StB 04/07

120 MN/qm  
30 cm Frostschuttschicht  
Brechkorngemisch B2  
ZTV - StB LSBB 13, ZTVE - StB 09, ZTV SoB - StB 04/07

45 MN/qm

69 cm Aufbau

20 - 40 cm Bodenaustausch<sup>1)</sup>  
Brechkorngemisch B2  
ZTV - StB LSBB 13, ZTVE - StB 09, ZTV SoB - StB 04/07

89 - 109 cm Gesamtaufbau

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
 <b>HANSESTADT STENDAL</b> Land Sachsen-Anhalt 			
<b>Unterlage</b> 6	Bauvorhaben: Kornmarkt, Am Markt und Marktplatz		
<b>Bl.-Nr.</b> 2 / 2	Planungsstufe: Entwurfsplanung		
<b>Straßenquerschnitt</b>	Arbeitsgemeinschaft		
<b>Maßstab</b> 1 : 50	Andreas Möhlmann Architekt Weberstraße 26, 39576 Stendal Tel.: 03931/794934, Fax: 03931/794935 Johannerstraße 6, 38104 Braunschweig Tel.: 0531/372481, Fax: 0531/374405 e-mail: architekten.mu@t-online.de		
Datum	Zeichen	 <b>Brauer &amp; Richter</b> Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und Tiefbau Industriestr. 10 e-mail: info@brauer-richter.de Tel.: (03931) 64970 39576 Stendal Fax: (03931) 649719	
gezeichnet: 08 / 15			
bearbeitet: 08 / 15			